第３章　測定分析調査結果

第3章　測定分析調査結果

1　ごみ性状分析結果一覧

（昭和52年11月4日 環整第95号 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知に基づく測定）

［組合における平均値］　（単位：%）

項目			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
乾物基準	種類組成	紙・布類	52.73	53.46	51.32	48.69	48.16
		ﾋﾞﾆｰﾙ・合成樹脂・ｺﾞﾑ類	19.75	19.41	21.87	24.36	24.72
		木・竹・ﾜﾗ類	5.46	2.41	4.96	6.13	6.21
		厨芥類	13.84	19.91	17.31	14.47	13.35
		不燃物類	3.22	2.85	2.04	3.24	3.89
		その他	5.00	1.96	2.50	3.11	3.67
		合　計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
湿物基準	成分	水分	43.32	44.20	48.09	46.49	45.23
		灰分	7.37	6.26	5.21	6.48	7.21
		可燃分	49.31	49.54	46.70	47.03	47.56
		低位発熱量(kcal)	2,287	1,963	2,053	2,172	2,209

［富士見環境センター］　（単位：%）

項目			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
乾物基準	種類組成	紙・布類	51.34	55.50	58.40	39.88	45.37
		ﾋﾞﾆｰﾙ・合成樹脂・ｺﾞﾑ類	25.14	25.63	19.11	34.68	30.95
		木・竹・ﾜﾗ類	5.09	3.99	8.59	8.11	9.73
		厨芥類	10.63	10.33	6.80	12.22	5.99
		不燃物類	2.80	1.21	2.94	2.53	3.14
		その他	5.00	3.34	4.16	2.58	4.82
		合　計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
湿物基準	成分	水分	44.50	48.21	46.49	48.06	41.37
		灰分	6.04	5.60	6.60	6.42	7.83
		可燃分	49.91	46.19	46.91	45.52	50.80
		低位発熱量(kcal)	2,272	1,789	2,002	2,151	2,483

［新座環境センター　東工場］

（単位：%）

項　　目			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
乾物基準	種類組成	紙・布類	51.63	55.57	48.68	54.30	52.52
		ﾋﾞﾆｰﾙ・合成樹脂・ｺﾞﾑ類	15.58	15.12	23.90	17.37	20.52
		木・竹・ﾜﾗ類	6.77	1.63	1.45	5.08	3.23
		厨芥類	16.17	25.25	22.85	17.75	16.30
		不燃物類	2.65	1.98	1.87	1.78	4.23
		その他	7.20	0.45	1.25	3.72	3.20
		合　計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
湿物基準	成分	水分	42.20	39.97	45.65	44.10	49.27
		灰分	8.77	5.43	4.53	5.65	7.03
		可燃分	49.03	54.60	49.82	50.25	43.70
		低位発熱量(kcal)	2,290	2,215	2,230	2,298	1,889

［新座環境センター　西工場］

（単位：%）

項　　目			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
乾物基準	種類組成	紙・布類	55.20	49.30	46.88	51.90	46.60
		ﾋﾞﾆｰﾙ・合成樹脂・ｺﾞﾑ類	18.53	17.47	22.60	21.02	22.70
		木・竹・ﾜﾗ類	4.52	1.60	4.85	5.20	5.68
		厨芥類	14.73	24.15	22.28	13.45	17.75
		不燃物類	4.20	5.38	1.32	5.40	4.30
		その他	2.82	2.10	2.07	3.03	2.97
		合　計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
湿物基準	成分	水分	43.70	44.43	52.13	47.32	45.05
		灰分	7.30	7.75	4.50	7.35	6.78
		可燃分	49.00	47.82	43.37	45.33	48.17
		低位発熱量(kcal)	2,300	1,885	1,928	2,068	2,257

2 ごみの種類組成（乾物基準）の年度別の比較グラフ

［組合全体での平均値］

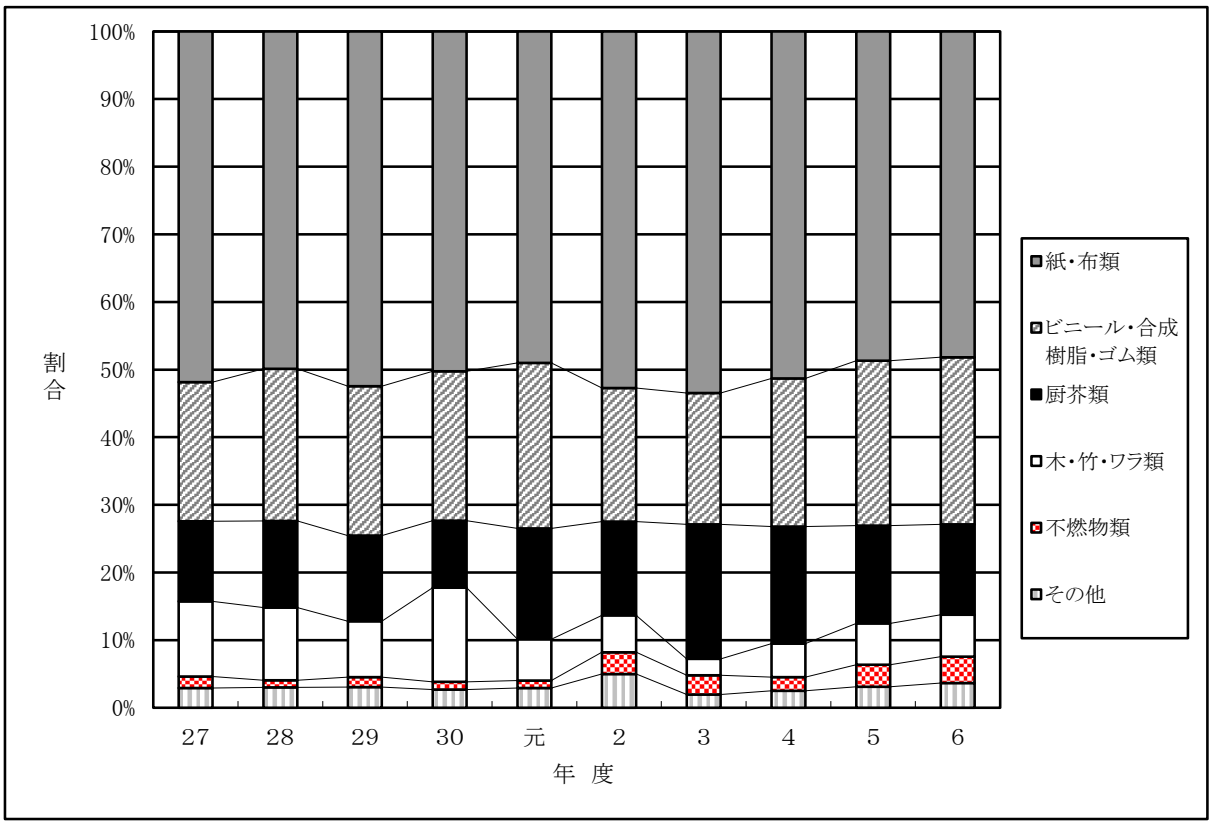

3 ごみの三成分（湿物基準）の年度別の比較グラフ

［組合全体での平均値］

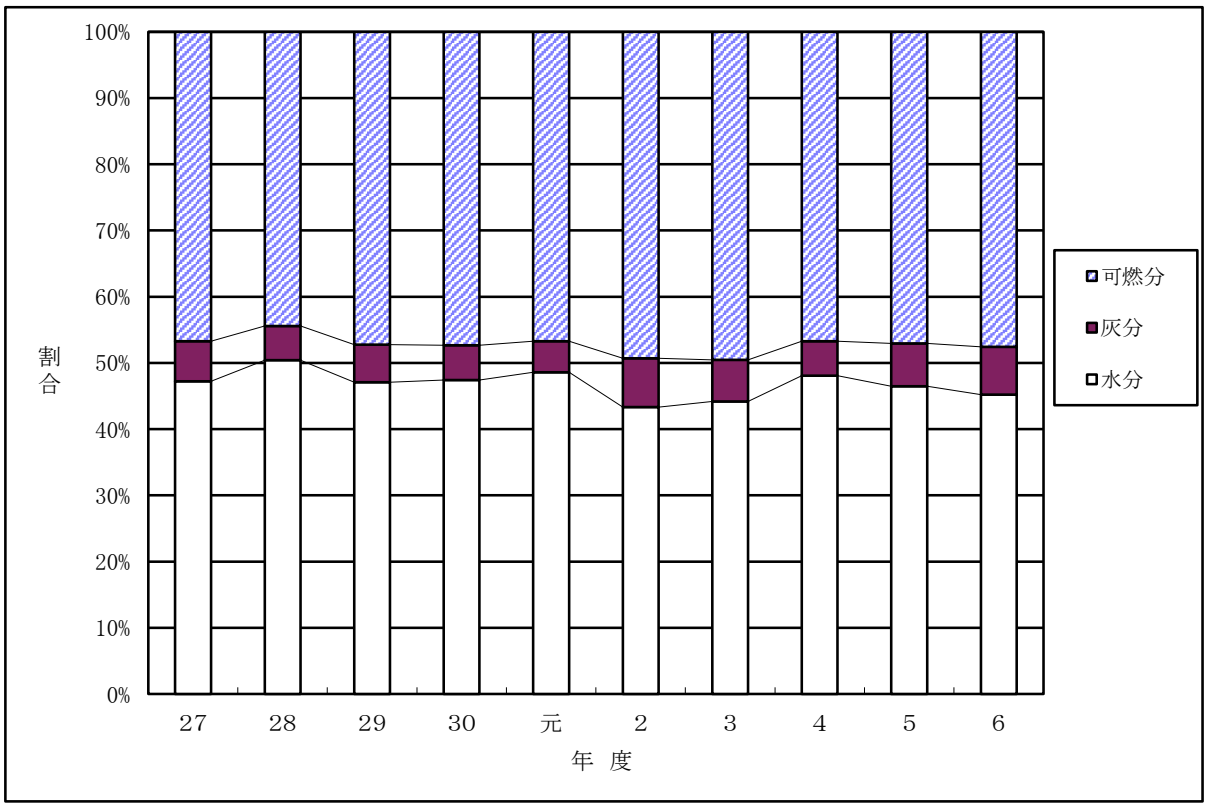

4 ダイオキシン類調査結果一覧

〔富士見環境センター〕　（ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づく測定）

		調査年度	測定日	測定項目と規制値		
				排出ガス (5ng-TEQ/m^3N以下)	集じん灰 (3ng-TEQ/g以下)	焼却灰 (3ng-TEQ/g以下)
富士見環境センター	1号炉	令和２年度	R2.10.14	0.086	0.15	0
		令和３年度	R3.7.5	0.13	0.26	0.0016
		令和４年度	R5.2.7	0.0018	0.23	0.0027
		令和５年度	R5.6.29	0.017	0.31	0.00077
		令和６年度	R6.10.9	0.060	0.77	0.0022
	2号炉	令和２年度	R2.7.7	0.23	0.36	0
		令和３年度	R4.2.4	0.003	0.27	0
		令和４年度	R4.6.14	0.012	0.23	0.00073
		令和５年度	R6.1.30	0.053	1.3	0.0017
		令和６年度	R6.7.2	0.16	0.64	0.000090

〔新座環境センター　東工場〕

	調査年度	測定日	測定項目と規制値		
			排出ガス (1ng-TEQ/m^3N以下)	集じん灰 (3ng-TEQ/g以下)	焼却灰 (3ng-TEQ/g以下)
新座環境センター東工場	令和２年度	R2.10.27	0.00078	0.11	0.000034
	令和３年度	R3.10.25	0.00054	0.11	0.000042
	令和４年度	R4.10.21	0.0016	0.12	0.00061
	令和５年度	R5.10.30	0.0034	0.14	0.000018
	令和６年度	R6.10.29	0.0041	0.21	0.00015

〔新座環境センター　西工場〕

	調査年度	測定日	測定項目と規制値		
			排出ガス (5ng-TEQ/m^3N以下)	集じん灰 (3ng-TEQ/g以下)	焼却灰 (3ng-TEQ/g以下)
新座環境センター西工場	令和２年度	R2.10.28	0.011	0.16	0.0059
	令和３年度	R3.10.26	0.00049	0.21	0.0040
	令和４年度	R4.10.20	0.021	0.12	0.0051
	令和５年度	R5.10.31	0.023	0.18	0.036
	令和６年度	R6.10.30	0.025	0.14	0.0051

5 環境モニタリング調査結果一覧（令和6年度）

（1） 大気汚染調査

測定項目	調査地点	時期	時間最大値	日平均値	評価値	
					1時間値	日平均値
二酸化窒素（ppm）	第三保育所	夏	0.010	0.006	0.1～0.2以下	0.04～0.06のゾーン又はそれ以下
		冬	0.039	0.020		
		2季平均	0.025	※ 0.020		
	県道路公社	夏	0.016	0.010		
		冬	0.030	0.020		
		2季平均	0.023	※ 0.020		

「※」印は2季における日平均値の最大値

測定項目	調査地点	時期	時間最大値	日平均値	評価値	
					1時間値	日平均値
二酸化硫黄（ppm）	第三保育所	夏	0.002	0.001	0.1以下	0.04以下
		冬	0.001	0.001		
		2季平均	0.002	※ 0.001		
	県道路公社	夏	0.000	0.000		
		冬	0.001	0.001		
		2季平均	0.001	※ 0.002		

「※」印は2季における日平均値の最大値

測定項目	調査地点	時期	時間最大値	日平均値	評価値	
					1時間値	日平均値
浮遊粒子状物質（mg/m^3）	第三保育所	夏	0.052	0.031	0.2以下	0.1以下
		冬	0.031	0.010		
		2季平均	0.042	※ 0.031		
	県道路公社	夏	0.056	0.035		
		冬	0.034	0.013		
		2季平均	0.045	※ 0.035		

「※」印は2季における日平均値の最大値

測定項目	調査地点	時期	日平均値	評価値
塩化水素（ppm）	第三保育所	夏	0.0008	0.02以下
		冬	0.0008	
		2季平均	0.0008	
	県道路公社	夏	0.0013	
		冬	0.0007	
		2季平均	0.0010	

測定項目	調査地点	時期	測定値	評価値
ダイオキシン類（$pg\text{-}TEQ/m^3$）	第三保育所	夏	0.0080	0.6以下（年平均値）
		冬	0.0092	
		2季平均	0.0086	
	県道路公社	夏	0.0096	
		冬	0.0097	
		2季平均	0.0097	

○実施時期　　夏 ： 令和6年7月9日
　　冬 ： 令和7年1月7日

○「＜」は、検出下限値未満

（2） 騒音調査

時間区分		騒音レベル(dB)		規制基準
		総合騒音	工場騒音	
昼間	11:00～19:00	64～67	49～59	55(50)
夕	19:00～22:00	60～66	44～51	50(45)
夜間	22:00～06:00	45～58	41～52	45(40)
朝	06:00～08:00	61～69	47～53	50(45)
昼間	08:00～11:00	65～68	50～59	55(50)

○実施日　　令和7年1月9日～10日
○騒音規制法第5条に基づく測定
○規制基準は、騒音規制法に基づく第二種区域の基準、また
　カッコ内は、50m以内に学校があるため5dB減じた値

（3） 振動調査

時間区分		振動レベル(dB)		規制基準
		総合振動	工場振動	
昼間	11:00～19:00	34～45	＜　25～40	60(55)
夜間	19:00～08:00	＜　25～40	＜　25～27	55(50)
昼間	08:00～11:00	37～44	28～41	60(55)

○実施日　　令和7年1月9日～10日
○振動規制法第5条に基づく測定
○「＜」は、検出下限値未満
○規制基準は振動規制法に基づく第一種区域の基準
　カッコ内は、50m以内に学校があるため5dB減じた値

（4） 悪臭調査

対象項目	調査地点別 (ppm)		規制基準
	風上	風下	
アンモニア	0.14	0.16	1
メチルメルカプタン	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.002
硫化水素	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.02
硫化メチル	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.01
二硫化メチル	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.009
トリメチルアミン	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.005
アセトアルデヒド	0.0076	0.0079	0.05
プロピオンアルデヒド	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.05
ノルマルブチルアルデヒド	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.009
イソブチルアルデヒド	0.0006	0.0005	0.02
ノルマルバレルアルデヒド	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.009
イソバレルアルデヒド	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.003
イソブタノール	＜ 0.01	＜ 0.01	0.9
酢酸エチル	＜ 0.01	＜ 0.01	3
メチルイソブチルケトン	＜ 0.01	＜ 0.01	1
トルエン	＜ 0.01	＜ 0.01	10
スチレン	＜ 0.01	＜ 0.01	0.4
キシレン	＜ 0.01	＜ 0.01	1
プロピオン酸	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.03
ノルマル酪酸	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.001
ノルマル吉草酸	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.0009
イソ吉草酸	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.001
臭気指数(濃度)	＜ 10(＜10)	＜ 10(＜10)	15(30)

○実施日　　令和6年7月11日
○「＜」は、検出下限値未満
○悪臭防止法第7条に基づく測定
○規制基準は、悪臭防止法に基づくA区域の基準

6 排ガス測定結果一覧（令和6年度）

（昭和52年11月4日 環整第95号 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知に基づく測定）

測定場所	測定日	測定項目と規制値			
		ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
		0.15g／m^3N以下※①	51.36m^3N/h以下※②	180ppm以下	200mg/m^3N以下
富士見1号炉	R 6．5．21	＜0.002	0.006	95	5.3
	R 6．6．12	＜0.001	＜0.006	100	1.8
	R 6．8．5	＜0.001	＜0.005	100	＜0.9
	R 6．10．9	＜0.001	＜0.004	82	4
	R 7．1．20	＜0.001	0.004	100	8.5
	R 7．2．3	＜0.001	＜0.005	87	2.4
富士見2号炉	R 6．4．11	＜0.001	＜0.003	91	1.7
	R 6．7．2	＜0.001	＜0.006	67	1
	R 6．9．9	＜0.001	＜0.007	95	2
	R 6．11．12	＜0.001	0.007	98	2
	R 6．12．24	＜0.001	＜0.005	99	0.9
	R 7．3．6	＜0.001	＜0.005	78	15
新座東工場	R 6．5．16	＜0.002	0.03	52	24
	R 6．7．12	＜0.002	＜0.03	76	10
	R 6．8．30	＜0.003	＜0.03	82	13
	R 6．11．21	＜0.003	＜0.03	82	8
	R 7．1．9	＜0.003	＜0.03	65	6
	R 7．3．18	＜0.003	0.06	63	33
新座西工場	R 6．5．17	＜0.002	＜0.02	68	8
	R 6．8．23	＜0.002	0.02	65	9
	R 6．9．27	＜0.002	＜0.02	54	8
	R 6．12．3	＜0.002	＜0.02	71	6
	R 7．1．23	＜0.002	0.04	61	7
	R 7．3．28	＜0.002	0.05	49	11

※①新座環境センター東工場の規制値は0．08

※②新座環境センター東工場の規制値は62．49、西工場は66．32

※「＜」は、検出下限値未満

7 排ガス中の水銀濃度測定結果一覧（令和6年度）

（単位：μg/Nm³）

測定場所	測定日	測定項目と規制値		
		全水銀	ガス状水銀	粒子状水銀
		50以下	—	—
富士見1号炉	R6.6.12	2.3	2.3	0.008
	R6.10.9	0.8	0.8	＜0.005
	R7.2.3	＜0.1	＜0.1	＜0.004
富士見2号炉	R6.7.2	0.3	0.3	＜0.005
	R6.11.12	0.3	0.3	＜0.005
	R7.3.6	0.4	0.4	＜0.004
新座東工場	R6.7.12	0.88	0.88	＜0.0001
	R6.11.21	(0.10)	(0.10)	(0.0007)
	R7.3.18	0.70	0.70	＜0.0001
新座西工場	R6.5.17	(0.10)	(0.10)	0.0011
	R6.9.27	(0.08)	(0.08)	＜0.0001
	R7.1.23	0.22	0.22	(0.0007)

※全水銀…ガス状水銀と粒子状水銀の合計
※ガス状水銀…排出ガス中に気体として存在する水銀及びその化合物の総称
※粒子状水銀…排出ガス中のダストに含まれる水銀及びその化合物の総称
※濃度は0℃、101．32kPaにおける値であり、括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満であることを示す。

8 焼却灰溶出試験結果一覧（令和6年度）

（昭和48年2月17日 総理府令第5号 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令に基づく測定）

〔富士見環境センター1号炉〕

（単位：mg/ℓ）

測定日	測定項目と規制値												
	アルキル水銀化合物	水銀化合物	カドミウム化合物	鉛化合物	有機燐化合物	六価クロム化合物	砒素化合物	シアン化合物	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	セレン
	検出されないこと	0.005以下	0.09以下	0.3以下	1以下	1.5以下	0.3以下	1以下	0.003以下	0.3以下	0.1以下	3以下	0.3以下
R 6．5．21	不検出	＜0.0005	＜0.01	＜0.02	＜0.1	＜0.04	＜0.01	＜0.1	＜0.0005	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
R 6．6．12	不検出	＜0.0005	＜0.01	＜0.02	＜0.1	＜0.04	＜0.01	＜0.1	＜0.0005	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
R 6．8．5	不検出	＜0.0005	＜0.01	＜0.02	＜0.1	＜0.04	＜0.01	＜0.1	＜0.0005	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
R 6．10．9	不検出	＜0.0005	＜0.01	＜0.02	＜0.1	＜0.04	＜0.01	＜0.1	＜0.0005	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
R 7．1．20	不検出	＜0.0005	＜0.01	＜0.02	＜0.1	＜0.04	＜0.01	＜0.1	＜0.0005	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
R 7．2．3	不検出	＜0.0005	＜0.01	＜0.02	＜0.1	＜0.04	＜0.01	＜0.1	＜0.0005	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01

〔富士見環境センター2号炉〕

（単位：mg/ℓ）

測定日	測定項目と規制値												
	アルキル水銀化合物	水銀化合物	カドミウム化合物	鉛化合物	有機燐化合物	六価クロム化合物	砒素化合物	シアン化合物	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	セレン
	検出されないこと	0.005以下	0.09以下	0.3以下	1以下	1.5以下	0.3以下	1以下	0.003以下	0.3以下	0.1以下	3以下	0.3以下
R 6．4．11	不検出	＜0.0005	＜0.01	＜0.02	＜0.1	＜0.04	＜0.01	＜0.1	＜0.0005	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
R 6．7．2	不検出	0.0006	＜0.01	＜0.02	＜0.1	＜0.04	＜0.01	＜0.1	＜0.0005	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
R 6．9．9	不検出	＜0.0005	＜0.01	＜0.02	＜0.1	＜0.04	＜0.01	＜0.1	＜0.0005	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
R 6．11．12	不検出	＜0.0005	＜0.01	＜0.02	＜0.1	＜0.04	＜0.01	＜0.1	＜0.0005	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
R 6．12．24	不検出	＜0.0005	＜0.01	＜0.02	＜0.1	＜0.04	＜0.01	＜0.1	＜0.0005	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
R 7．3．6	不検出	＜0.0005	＜0.01	＜0.02	＜0.1	＜0.04	＜0.01	＜0.1	＜0.0005	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01

※「＜」は、検出下限値未満

〔新座環境センター東工場〕 （単位:mg/ℓ）

測定日	測定項目と規制値												
	アルキル水銀化合物	水銀化合物	カドミウム化合物	鉛化合物	有機燐化合物	六価クロム化合物	砒素化合物	シアン化合物	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	セレン
	検出されないこと	0.005以下	0.09以下	0.3以下	1以下	1.5以下	0.3以下	1以下	0.003以下	0.3以下	0.1以下	3以下	0.3以下
R 6. 4. 16	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 6. 5. 16	不検出	< 0.0005	< 0.005	0.04	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 6. 6. 10	不検出	< 0.0005	< 0.005	0.02	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 6. 7. 12	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 6. 8. 23	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 6. 8. 30	不検出	< 0.0005	< 0.005	0.02	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	0.007
R 6. 10. 15	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 6. 11. 21	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	0.006
R 6. 12. 12	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 7. 1. 9	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 7. 2. 25	不検出	0.0010	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 7. 3. 18	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002

〔新座環境センター西工場〕 （単位:mg/ℓ）

測定日	測定項目と規制値												
	アルキル水銀化合物	水銀化合物	カドミウム化合物	鉛化合物	有機燐化合物	六価クロム化合物	砒素化合物	シアン化合物	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	セレン
	検出されないこと	0.005以下	0.09以下	0.3以下	1以下	1.5以下	0.3以下	1以下	0.003以下	0.3以下	0.1以下	3以下	0.3以下
R 6. 4. 16	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 6. 5. 17	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 6. 6. 10	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 6. 8. 23	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 6. 8. 30	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 6. 9. 27	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	0.002
R 6. 10. 15	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 6. 11. 1	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	0.002
R 6. 12. 12	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	0.002
R 7. 1. 23	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002
R 7. 2. 25	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	0.002
R 7. 3. 28	不検出	< 0.0005	< 0.005	< 0.01	< 0.1	< 0.05	< 0.005	< 0.1	< 0.0005	< 0.003	< 0.001	< 0.03	< 0.002

※「＜」は、検出下限値未満

9 集塵灰溶出試験結果一覧（令和6年度）

（昭和48年2月17日 総理府令第5号 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令に基づく測定）

〔富士見環境センター1号炉〕

測定日	測定項目と規制値						
	水銀化合物	カドミウム化合物	鉛化合物	六価クロム化合物	砒素化合物	セレン	1,4-ジオキサン
	0.005mg/ℓ以下	0.09mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ以下	1.5mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ以下	0.5mg/ℓ以下
R 6．10． 9	＜0.0005	＜0.01	＜0.02	＜0.04	＜0.01	＜0.01	＜0.05
R 7． 1．20	＜0.0005	＜0.01	＜0.02	＜0.04	＜0.01	＜0.01	＜0.05

※「＜」は検出下限値未満

〔富士見環境センター2号炉〕

測定日	測定項目と規制値						
	水銀化合物	カドミウム化合物	鉛化合物	六価クロム化合物	砒素化合物	セレン	1,4-ジオキサン
	0.005mg/ℓ以下	0.09mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ以下	1.5mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ以下	0.5mg/ℓ以下
R 6． 4．11	＜0.0005	＜0.01	＜0.02	＜0.04	＜0.01	＜0.01	＜0.05
R 6． 7． 2	＜0.0005	＜0.01	＜0.02	＜0.04	＜0.01	＜0.01	＜0.05

※「＜」は検出下限値未満

〔新座環境センター東工場〕

測定日	測定項目と規制値						
	水銀化合物	カドミウム化合物	鉛化合物	六価クロム化合物	砒素化合物	セレン	1,4-ジオキサン
	0.005mg/ℓ以下	0.09mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ以下	1.5mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ以下	0.5mg/ℓ以下
R 6． 5．16	＜0.0005	＜0.005	0.06	＜0.05	＜0.005	0.005	＜0.005
R 6． 8．23	＜0.0005	＜0.005	0.02	＜0.05	＜0.005	0.004	＜0.005
R 6．11．21	＜0.0005	＜0.005	＜0.01	＜0.05	＜0.005	＜0.002	＜0.005
R 7． 2．25	＜0.0005	＜0.005	0.19	0.50	＜0.005	＜0.002	＜0.005

※「＜」は検出下限値未満

〔新座環境センター西工場〕

測定日	測定項目と規制値						
	水銀化合物	カドミウム化合物	鉛化合物	六価クロム化合物	砒素化合物	セレン	1,4-ジオキサン
	0.005mg/ℓ以下	0.09mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ以下	1.5mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ以下	0.3mg/ℓ以下	0.5mg/ℓ以下
R 6． 5．17	＜0.0005	＜0.005	＜0.01	＜0.05	＜0.005	＜0.002	＜0.005
R 6． 8．30	＜0.0005	＜0.005	＜0.01	＜0.05	＜0.005	0.004	＜0.005
R 6．11． 1	＜0.0005	＜0.005	＜0.01	＜0.05	＜0.005	0.005	0.010
R 7． 2．25	＜0.0005	＜0.005	＜0.01	＜0.05	＜0.005	0.003	0.012

※「＜」は検出下限値未満

10 特定事業場等排出水水質調査結果一覧（令和6年度）

（下水道法第12条の2に基づく測定）

採取日	審査の結果
R 6． 6．26	適合
R 6． 9．20	適合
R 6．12．12	適合
R 7． 3． 7	適合

※分析は富士見市下水道課